

**REGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS RICHELIEU
FILTRATION DE L'EAU POTABLE**

Juillet 2021

Capacité totale de filtration 22 710 m³ /jr (681 300/mois)		
COMPTEUR EAU BRUTE (31 jours)	575 538	m ³
FILTRATION MOY. / JOUR (eau brute)	18 854	m ³
DISTRIBUTION DU RÉSEAU-FINIE (AIBR+ARC)	484 275	m ³
TOTAL EAU FINIE (membranes)	459 860	m ³
VENTE D'EAU / MUN. SATELLITES (31 jours)	64 135	m ³
VENTE D'EAU / RÉGIE DE L'ARC (31 jours)	152 376	m ³
VENTE D'EAU / COMMERCE MENSUELS (31 jours)	97 982	m ³
CONSOMMATION D'EAU DE LAVAGE	36 468	m ³
CONSOMMATION D'EAU FINIE (usagers de l'AIBR)	322 554	m ³

PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS (dosage)		
	(kg)	mg/l
HYPOCHLORITE	1 924	4.19
OXYGÈNE (m ³)	31 398	

RÉSULTATS MOYENNE DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES:		
	BRUTE	POTABLE
TEMPÉRATURE	23.96	24.80
TURBIDITÉ	4.69	0.057
pH	7.65	7.47
CHLORE LIBRE	N/A	1.74
COULEUR	45.85	<1

REGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS RICHELIEU


COMPARATIF: 2021 - 2020

(Mètre³)

MOIS	ANNEE 2021			ANNEE 2020		
	Capacité totale de filtration 22 710 m ³ /jr (681 300/mois)					
	COMPTEUR m ³	PLUS BASSE CONSOMMATION	PLUS HAUTE CONSOMMATION	COMPTEUR m ³	PLUS BASSE CONSOMMATION	PLUS HAUTE CONSOMMATION
	(Eau distribuée)	Eau finie (jour)	Eau finie (jour)		(jour)	(jour)
JANVIER	340 595	8 832	13 180	341 608	8 989	12 573
FÉVRIER	311 507	9 334	12 777	336 366	8 940	13 108
MARS	332 604	9 599	11 848	369 050	9 420	12 745
AVRIL	365 063	9 328	13 781	361 075	9 864	12 754
MAI	550 487	11 446	15 013	457 767	10 234	19 522
JUIN	579 770	12 261	16 122	502 434	13 278	19 849
JUILLET	575 538	11 524	17 047	492 637	12 692	19 797
AOÛT				460 687	12 128	17 145
SEPTEMBRE				457 513	12 813	16 874
OCTOBRE				419 453	10 539	15 814
NOVEMBRE				346 312	9 608	13 418
DECEMBRE						
	3 055 564			4 544 902		


CONSOMMATION	COMMERCES MENSUELS	RÉGIE DE L'ARC	MUNICIPALITÉS SATELLITES	COMMERCES MENSUELS	RÉGIE DE L'ARC	MUNICIPALITÉS SATELLITES
JANVIER	56 182	160 803	76 333	67 686	162 636	70 787
FÉVRIER	46 342	108 131	51 552	68 822	100 323	47 715
MARS	48 527	119 884	42 783		109 190	45 358
AVRIL	80 441	142 792	67 578	56 128	141 584	64 459
MAI	48 438	123 413	57 099	111 575	155 303	70 708
JUIN	70 338	177 591	81 007	54 973	153 545	70 466
JUILLET	97 982	152 376	64 135	81 887	150 298	50 494
AOÛT				115 672	151 390	72 458
SEPTEMBRE				134 924	140 566	63 688
OCTOBRE				114 641	143 250	102 924
NOVEMBRE				44 498	107 272	61 342
DECEMBRE						
	448 250	984 990	440 487	850 806	1 515 357	720 399

CHLORE LIBRE - JUILLET 2021

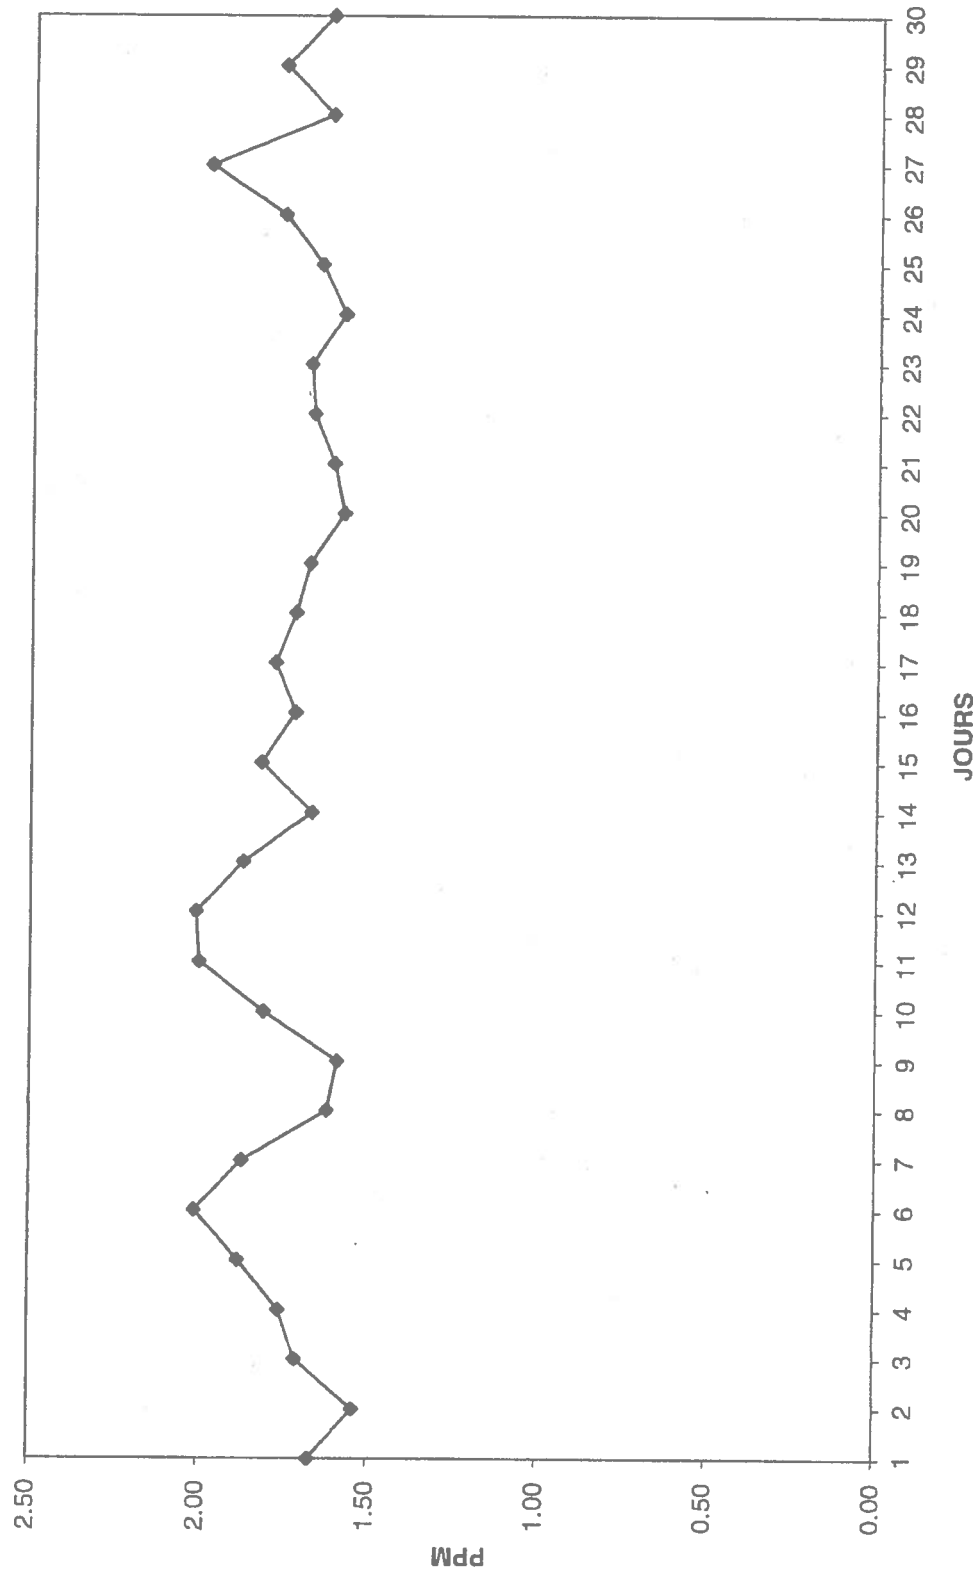


NORME 6.5 à 8.5

pH MOYEN PAR JOUR - JUILLET 2021

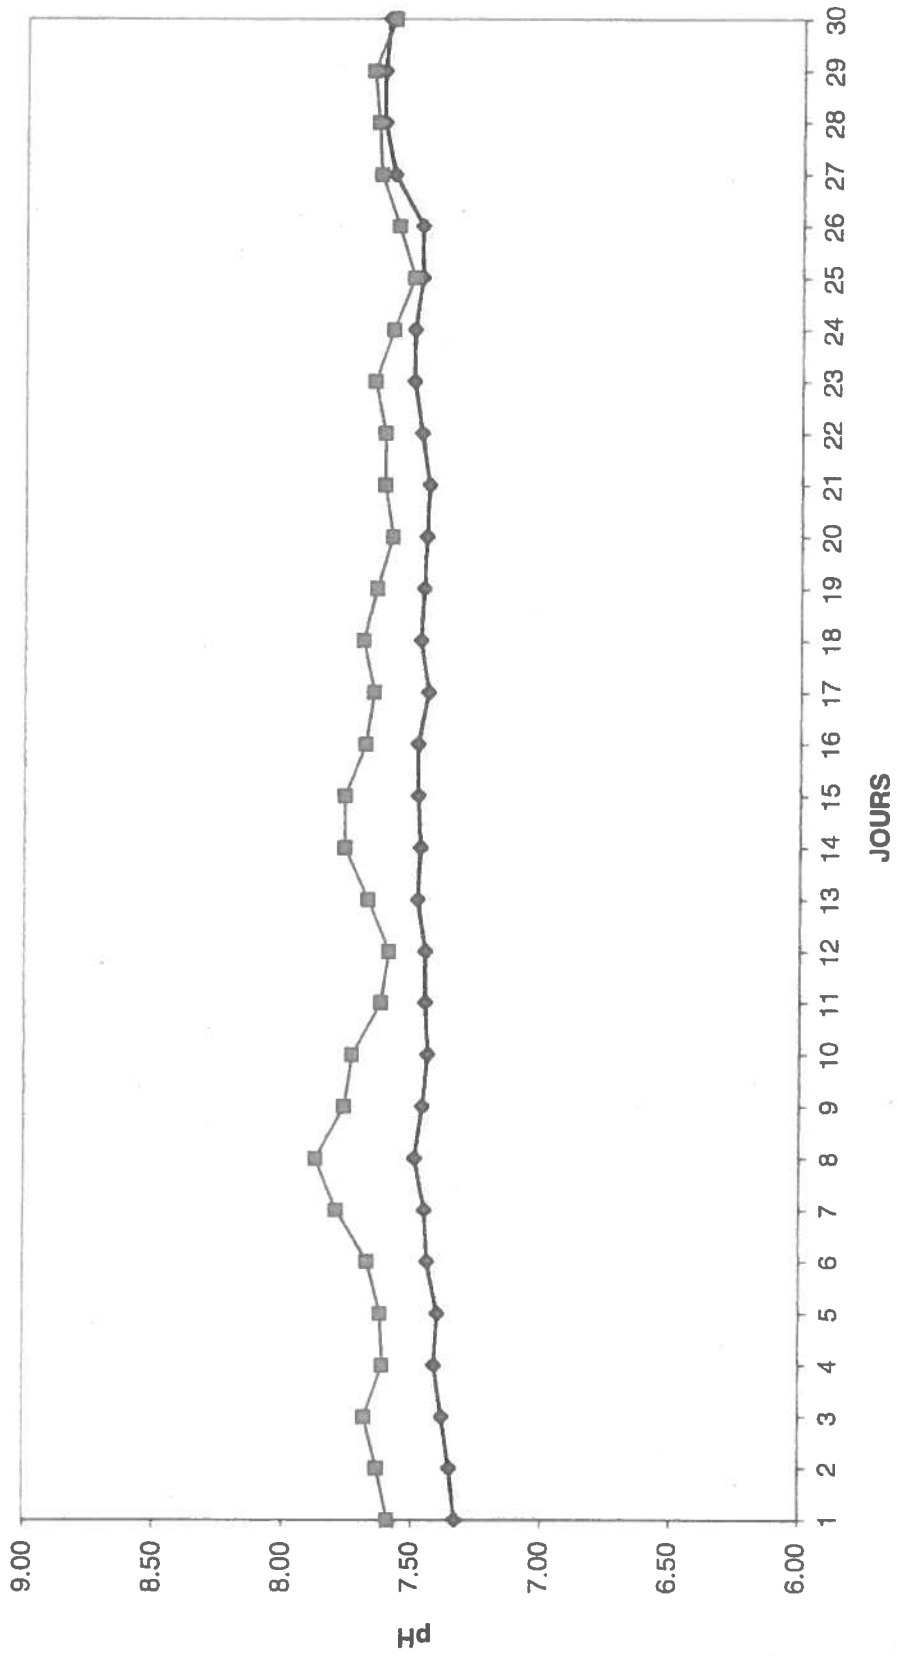


AUCUNE NORME

TURBIDITÉ MOYENNE - JUILLET 2021

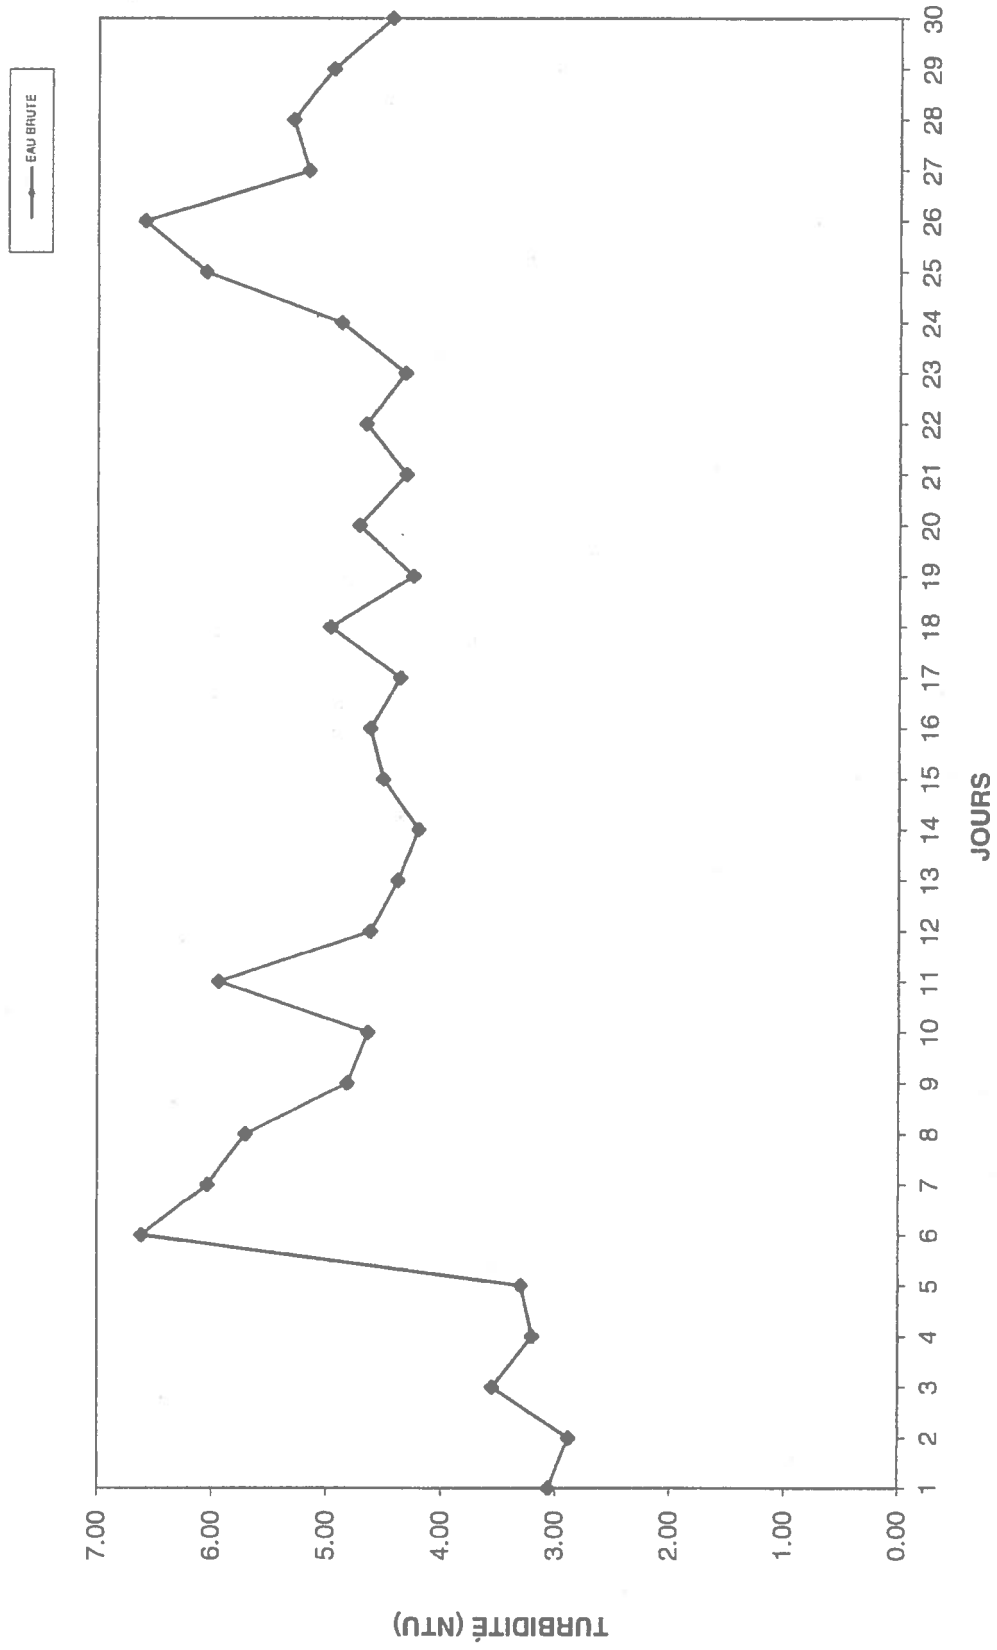


NORME 5 UTN


TURBIDITÉ MOYENNE - JUILLET 2021

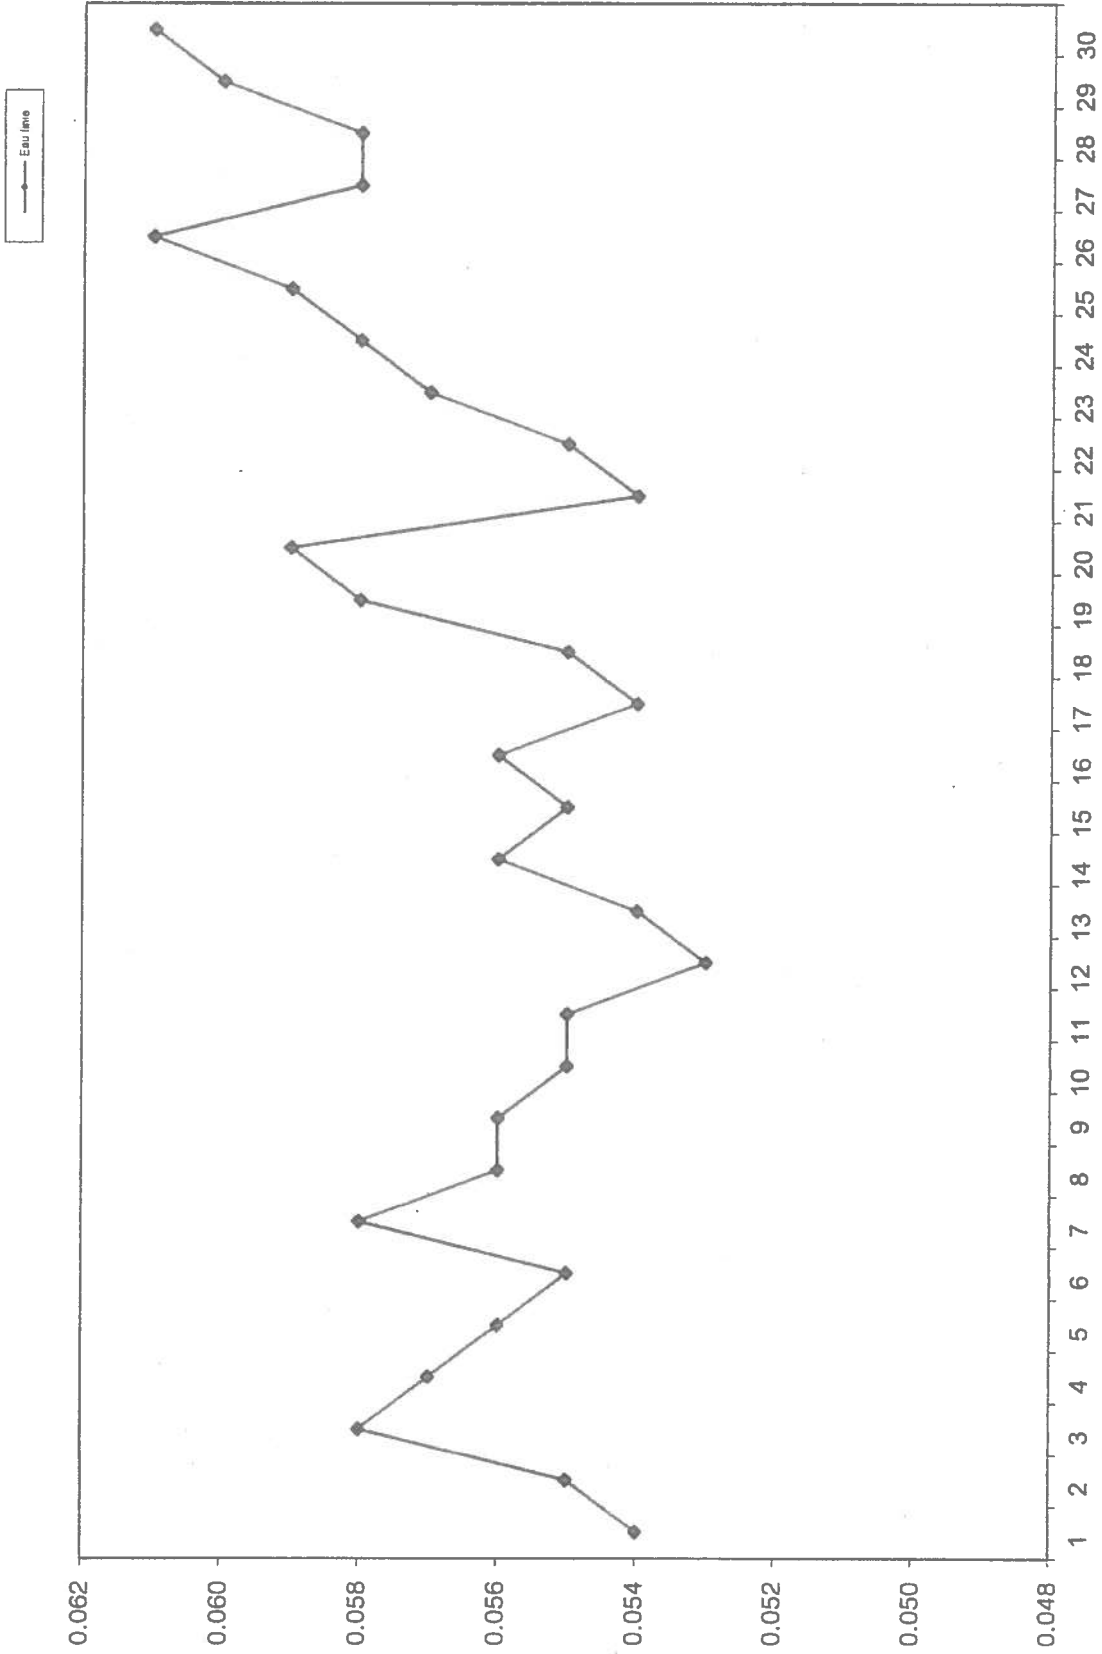


COULEUR MOYENNE - JUILLET 2021

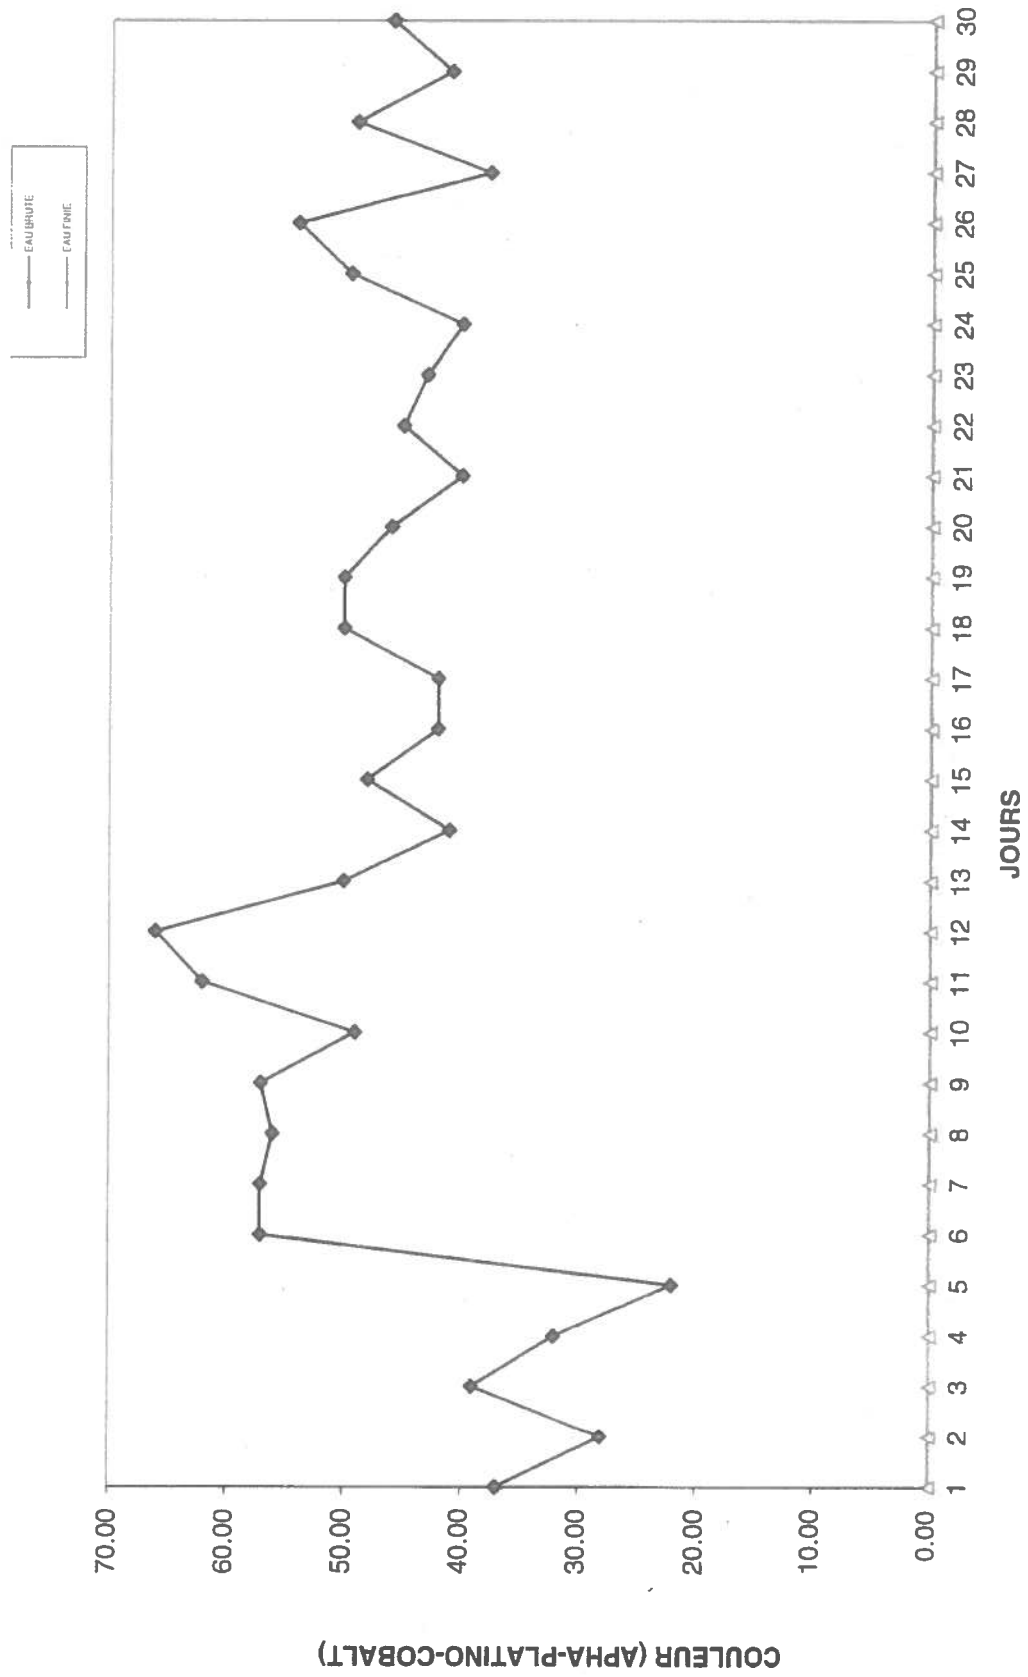

DÉBIT EAU BRUTE - JUILLET 2021

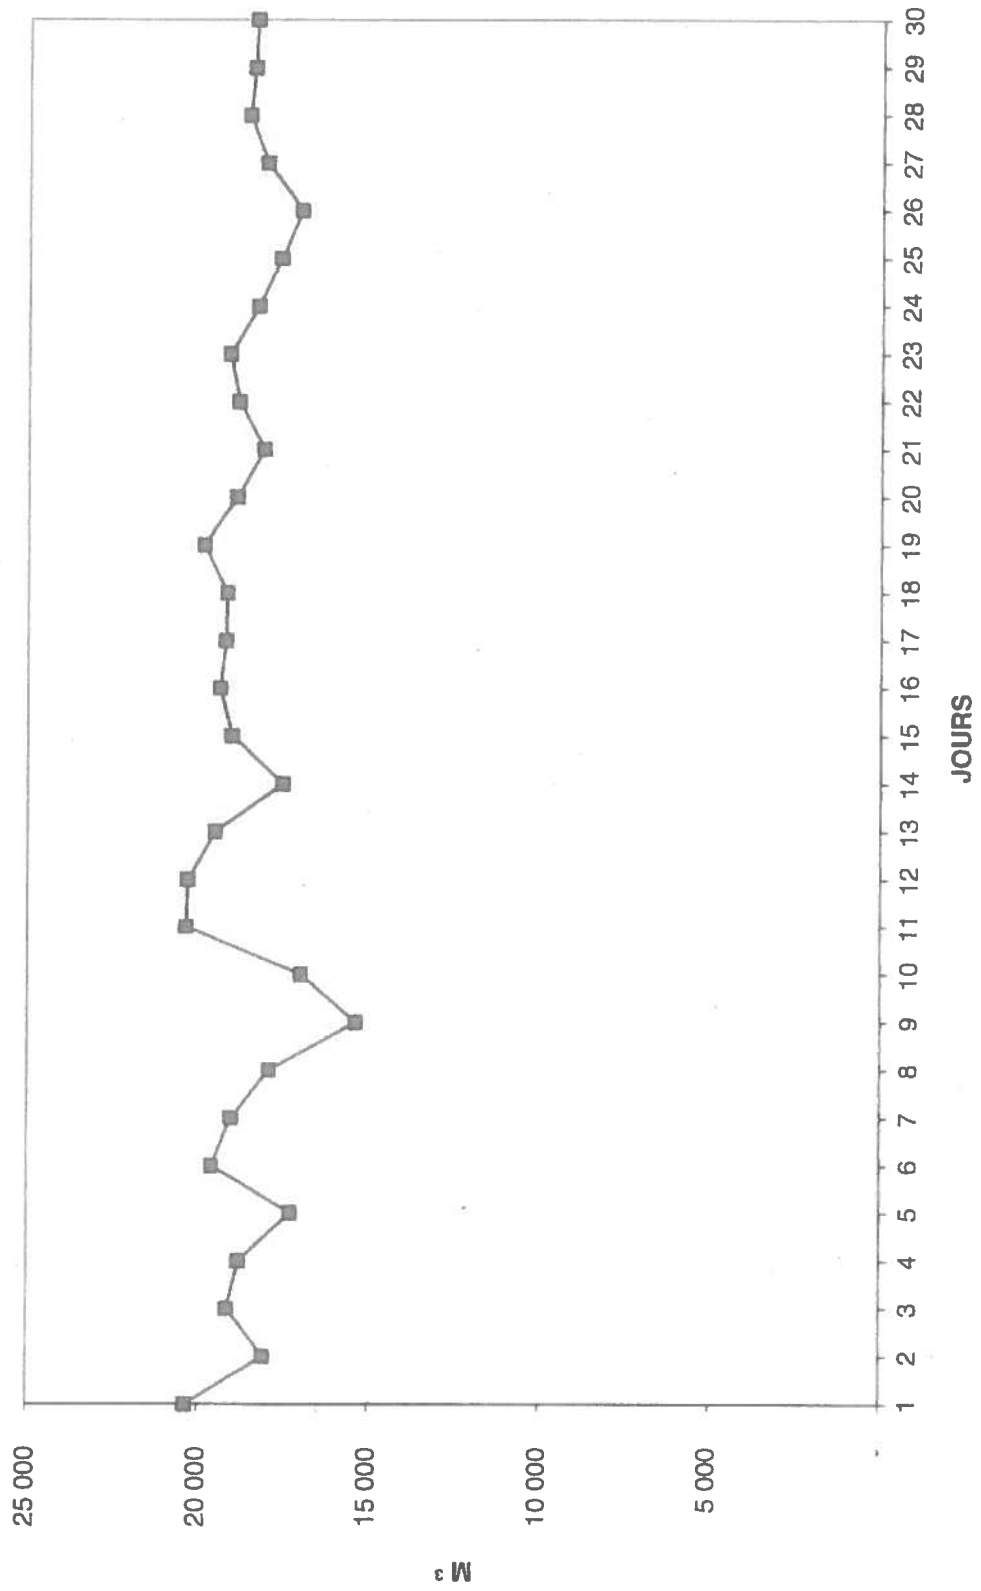

EAU FILTRÉE - JUILLET 2021

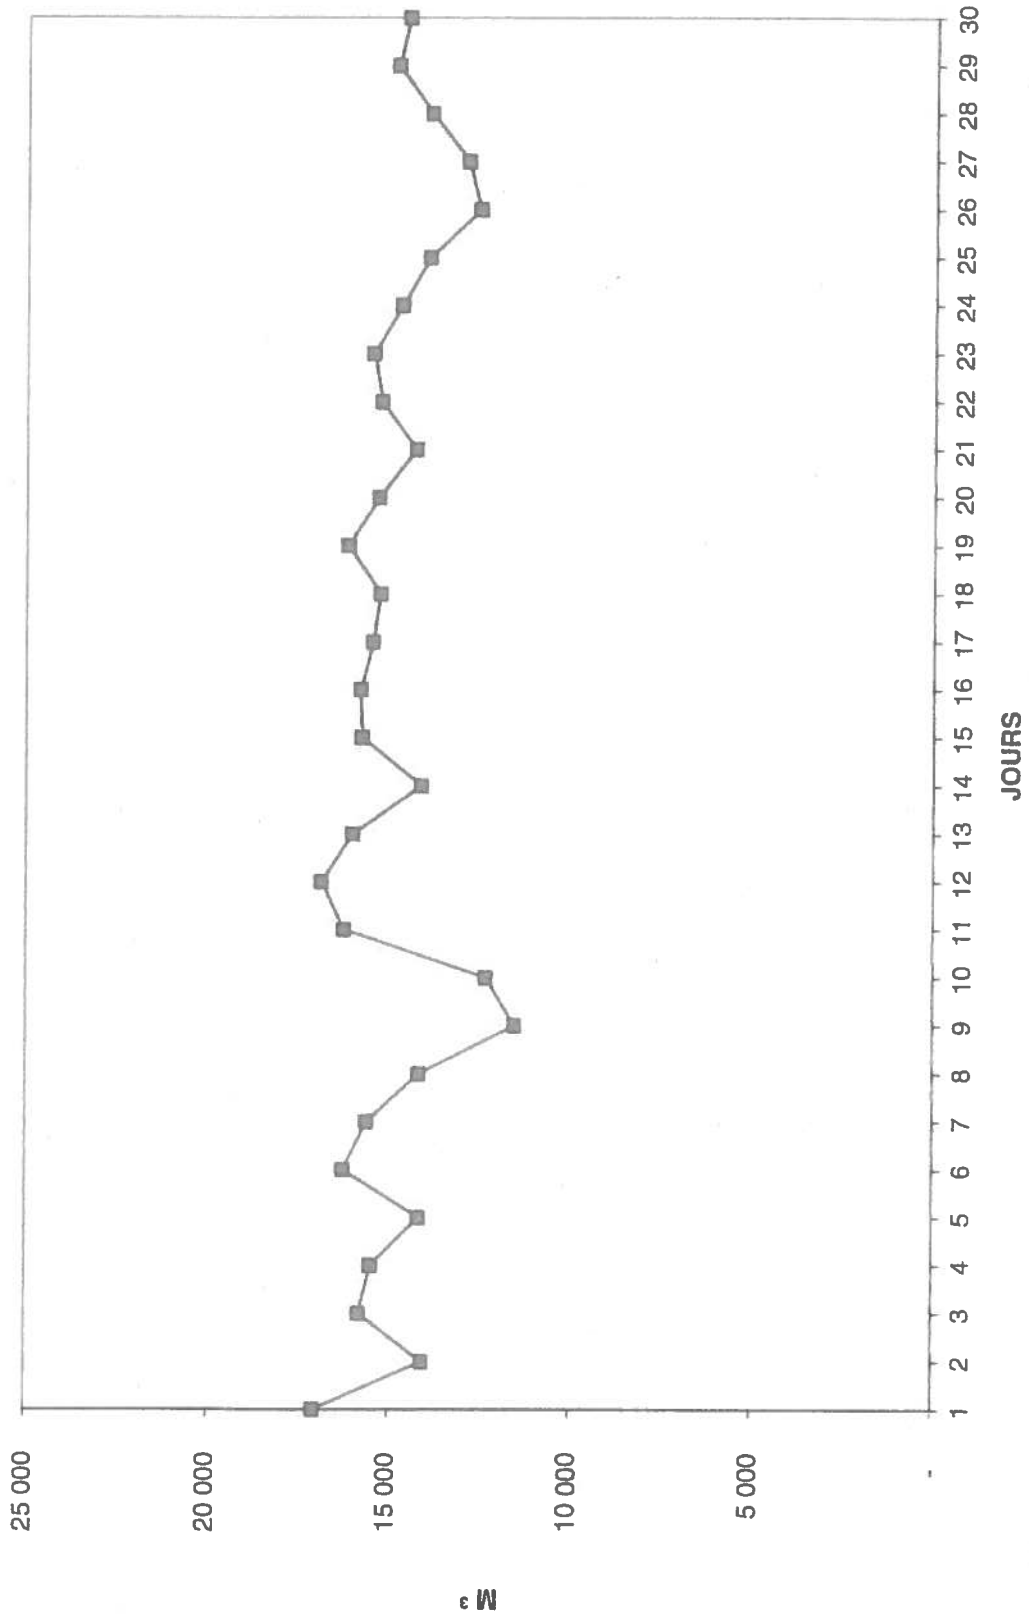

EAU FINIE AIBR - ARC - JUILLET 2021

