

**REGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU  
FILTRATION DE L'EAU POTABLE**

Février 2022

Capacité totale de filtration 22 710 m<sup>3</sup> /jr (681 300/mois)

COMPTEUR EAU BRUTE (28 jours)	n/a	m <sup>3</sup>
FILTRATION MOY. / JOUR (eau brute)	n/a	m <sup>3</sup>
DISTRIBUTION DU RÉSEAU-FINIE (AIBR+ARC)	325 904	m <sup>3</sup>
TOTAL EAU FINIE (membranes)	301 938	m <sup>3</sup>
VENTE D'EAU / MUN. SATELLITES (31 jours)	64 340	m <sup>3</sup>
VENTE D'EAU / RÉGIE DE L'ARC (31 jours)	222 124	m <sup>3</sup>
VENTE D'EAU / COMMERCE MENSUELS (31 jours)	56 319	m <sup>3</sup>
CONSOMMATION D'EAU DE LAVAGE	n/a	m <sup>3</sup>
CONSOMMATION D'EAU FINIE (usagers de l'AIBR)	204 920	m <sup>3</sup>

**PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS (dosage)**

	(kg)	mg/l
HYPOCHLORITE	928	3.21
OXYGÈNE (m <sup>3</sup> )	2 214	

**RÉSULTATS MOYENNE DES ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES:**

	BRUTE	POTABLE
TEMPÉRATURE	1.56	8.63
TURBIDITÉ	6.86	0.064
pH	7.59	7.63
CHLORE LIBRE	N/A	1.65
COULEUR	70.25	<1


**RÉGIE DE L'AQUEDUC INTERMUNICIPALE DU BAS-RICHELIEU**

**COMPARATIF: 2022 - 2021**

(Mètres<sup>3</sup>)


MOIS	ANNÉE 2022			ANNÉE 2021		
	Capacité totale de filtration 22 710 m <sup>3</sup> /jr (681 300/mois)					
	COMPTEUR m <sup>3</sup>	PLUS BASSE CONSOMMATION	PLUS HAUTE CONSOMMATION	COMPTEUR m <sup>3</sup>	PLUS BASSE CONSOMMATION	PLUS HAUTE CONSOMMATION
	(Eau distribuée)	Eau finie (jour)	Eau finie (jour)	(Eau distribuée)	(jour)	(jour)
JANVIER	332 360	9 429	12 013	340 595	8 832	13 180
FÉVRIER	325 904	10 349	12 905	311 507	9 334	12 777
MARS				332 604	9 599	11 848
AVRIL				365 063	9 328	13 781
MAI				463 150	11 571	17 448
JUIN				500 207	13 396	20 572
JUILLET				484 275	12 186	17 628
AOÛT				542 789	14 314	19 936
SEPTEMBRE				460 312	12 691	17 694
OCTOBRE				386 178	10 703	15 360
NOVEMBRE				348 840	9 811	13 280
DECEMBRE				321 252	9 157	12 185
	658 264			4 856 772		
CONSOMMATION	COMMERCE MENSUELS	RÉGIE DE L'ARC	MUNICIPALITÉS SATELLITES	COMMERCE MENSUELS	RÉGIE DE L'ARC	MUNICIPALITÉS SATELLITES
JANVIER	36 657	50 087	76 731	56 182	160 803	76 333
FÉVRIER	56 319	222 124	64 340	46 342	108 131	51 552
MARS				48 527	119 884	42 783
AVRIL				80 441	142 792	67 578
MAI				48 438	123 413	57 099
JUIN				70 338	177 591	81 007
JUILLET				97 982	152 376	64 135
AOÛT				121 408	152 882	66 737
SEPTEMBRE				135 225	159 692	70 630
OCTOBRE				88 995	136 122	54 656
NOVEMBRE				55 017	103 141	50 066
DECEMBRE				28 507	93 317	48 617
	92 976	272 211	141 071	877 402	1 630 144	731 193

# CHLORE LIBRE - FÉVRIER 2022

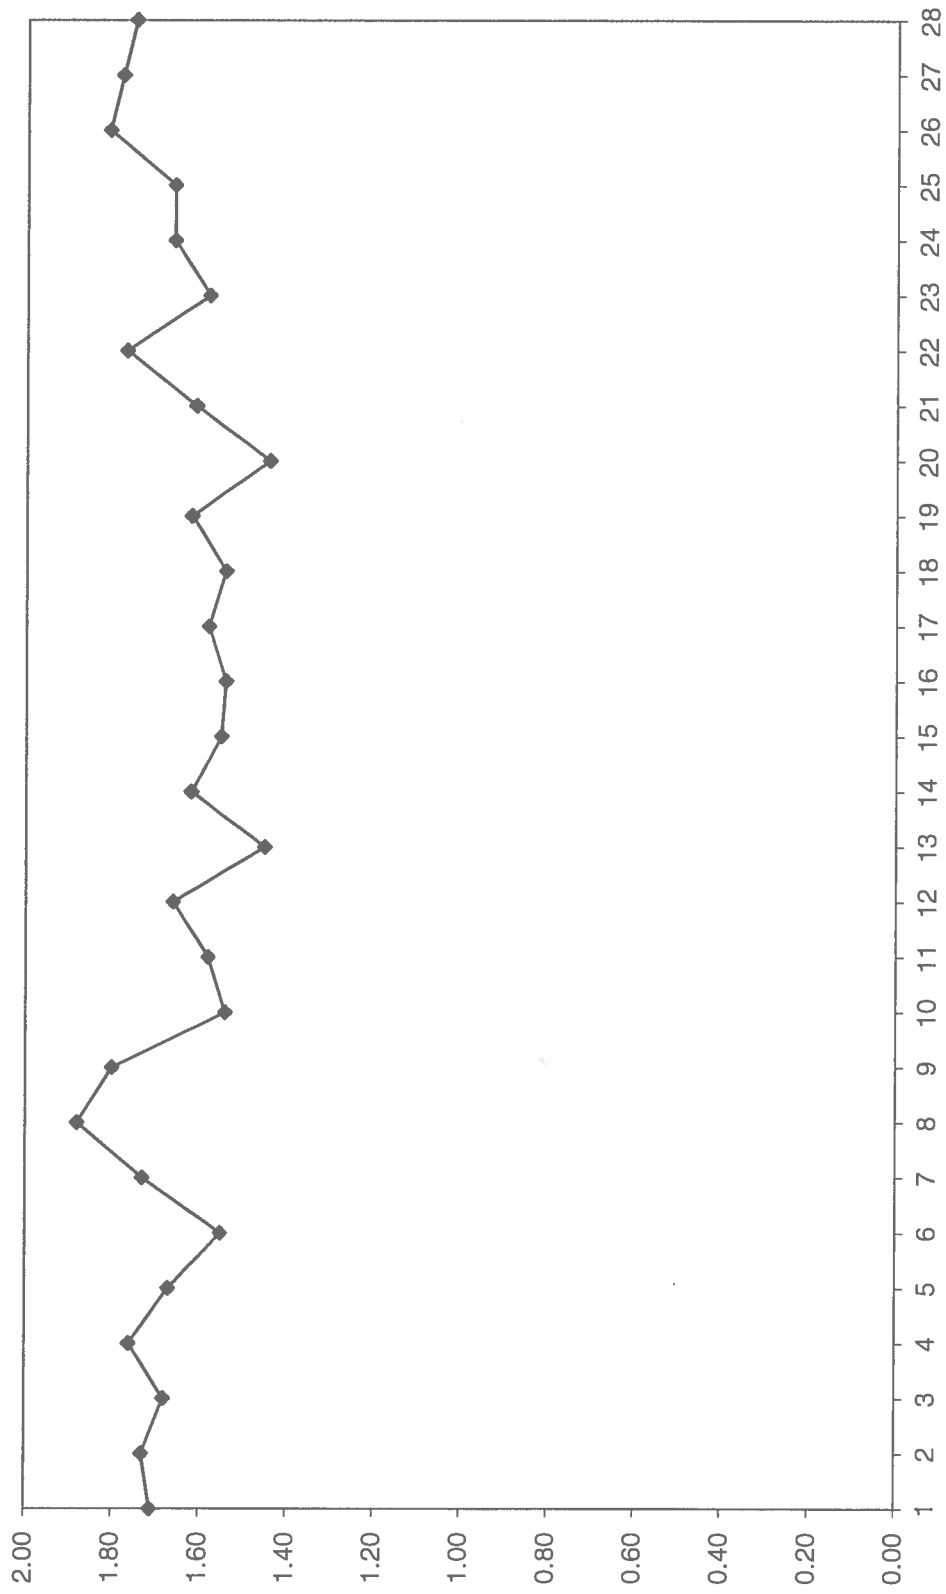


**NORME 6.5 à 8.5**

**pH MOYEN PAR JOUR - FÉVRIER 2022**

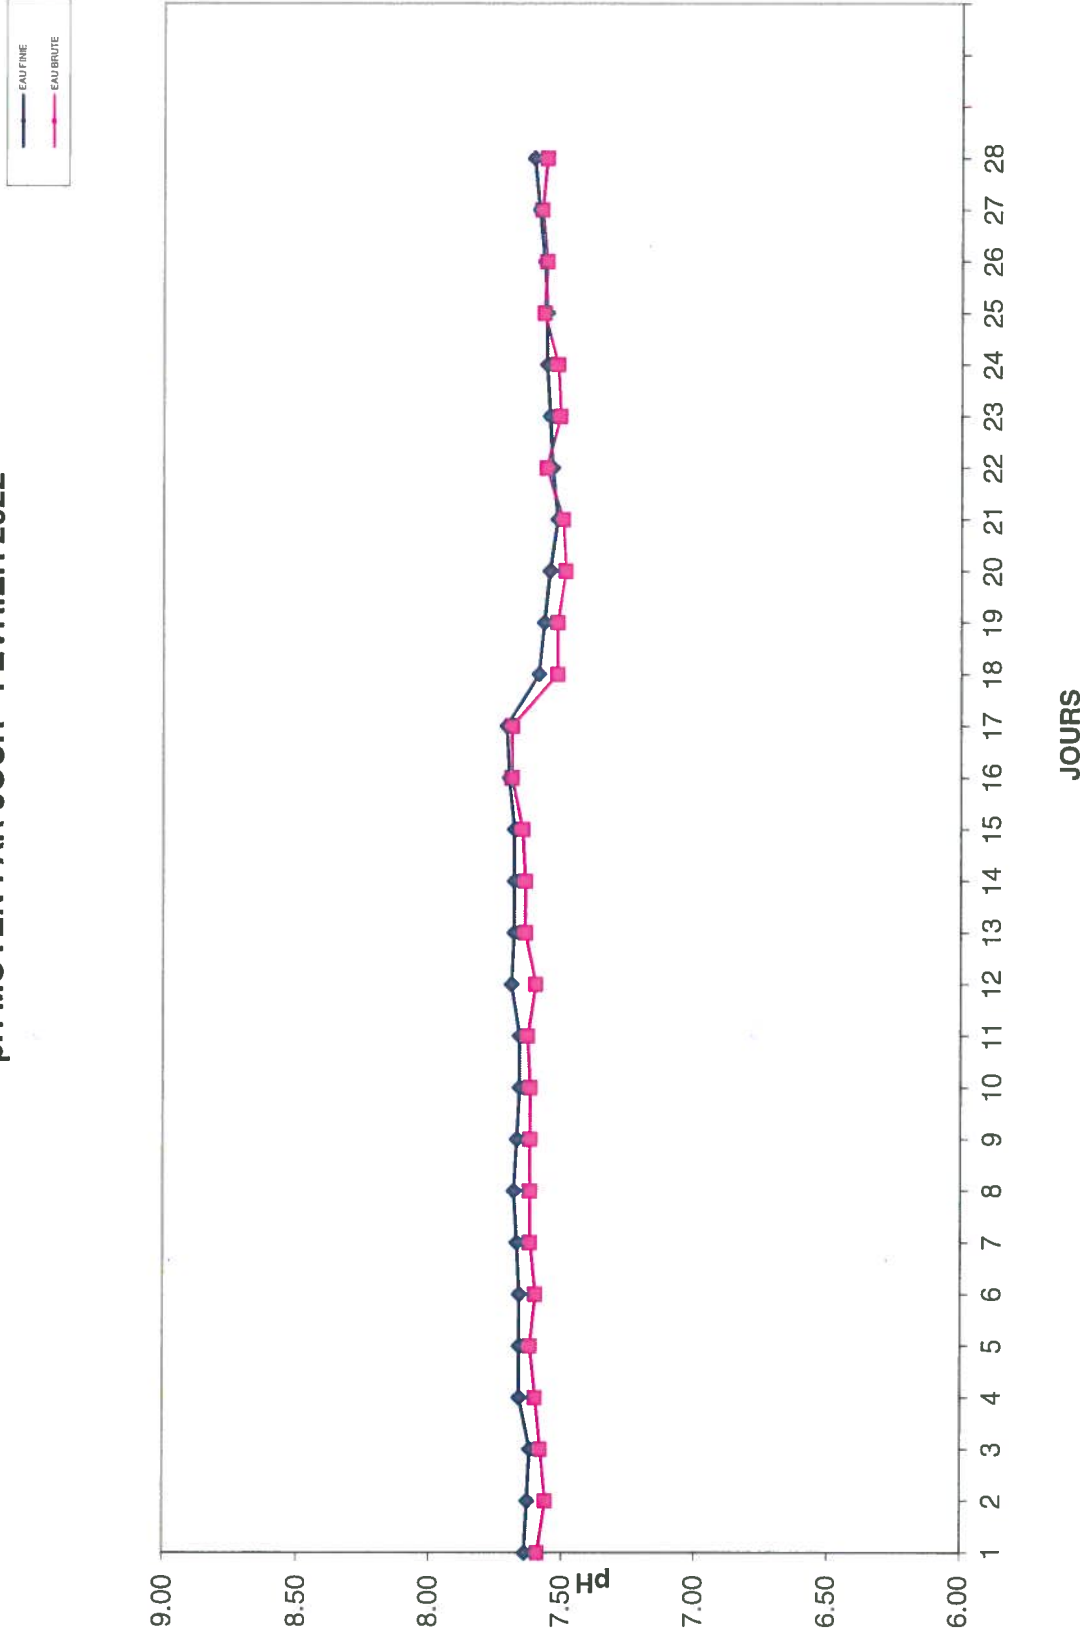


**AUCUNE NORME**


**TURBIDITÉ MOYENNE - FÉVRIER 2022**

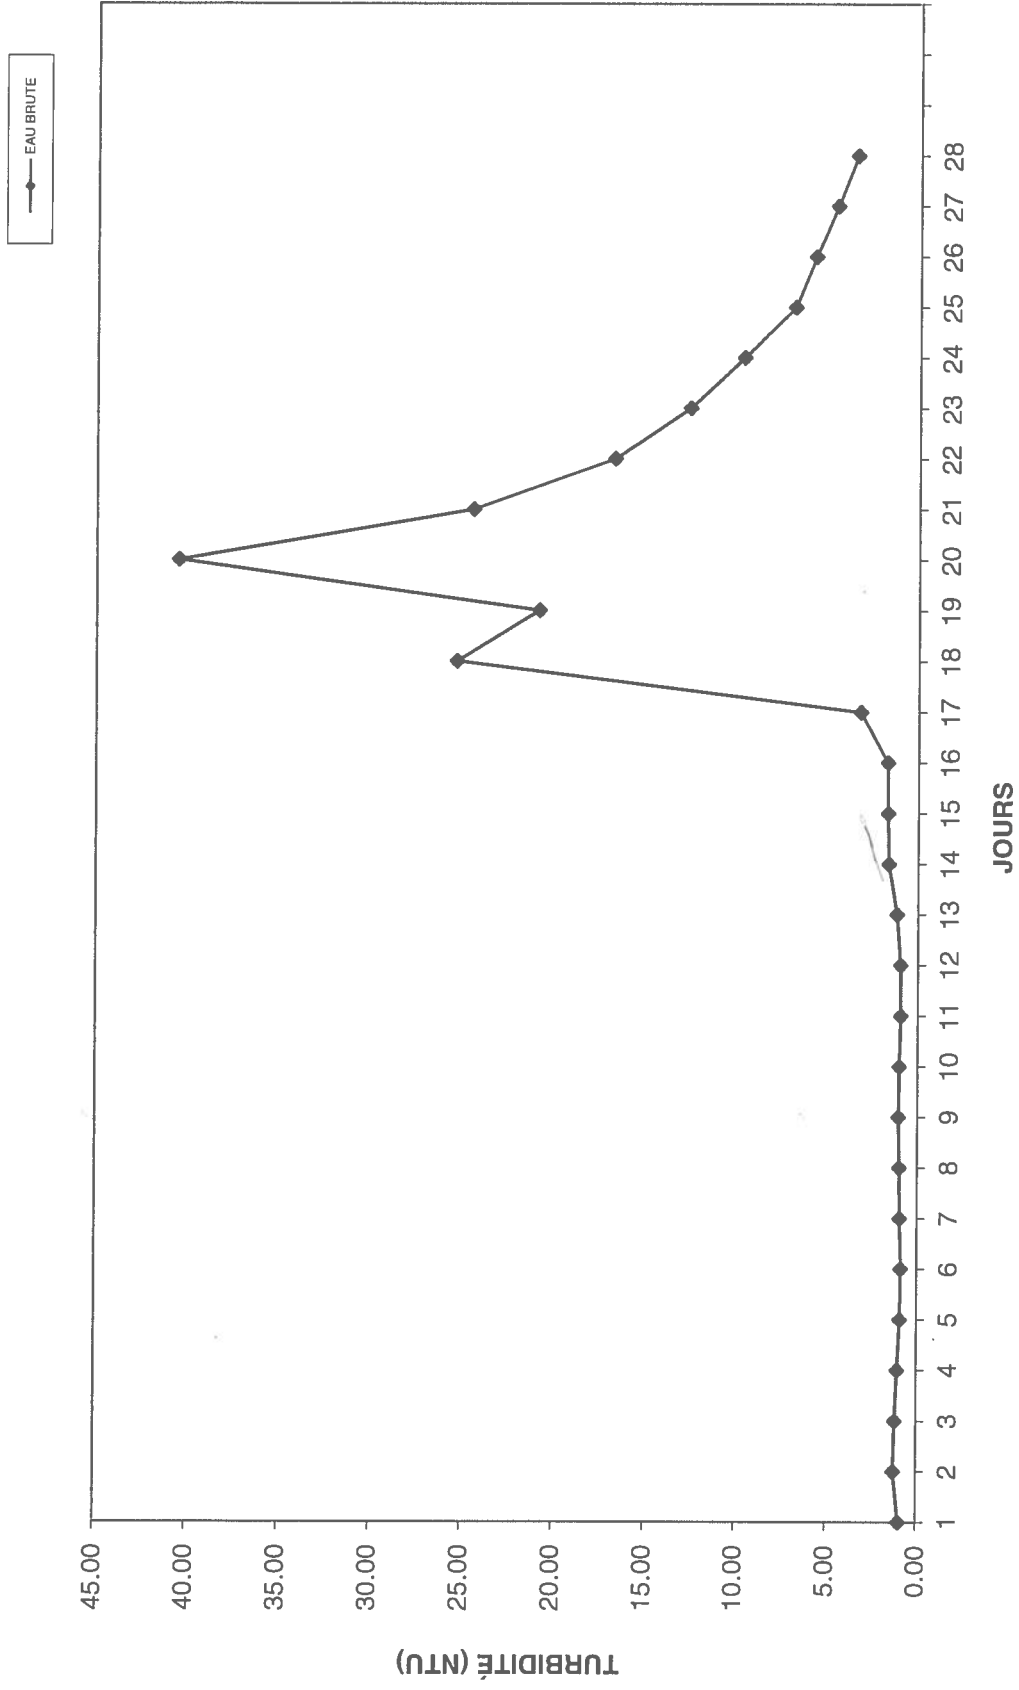


**TURBIDITÉ MOYENNE - FÉVRIER 2022**

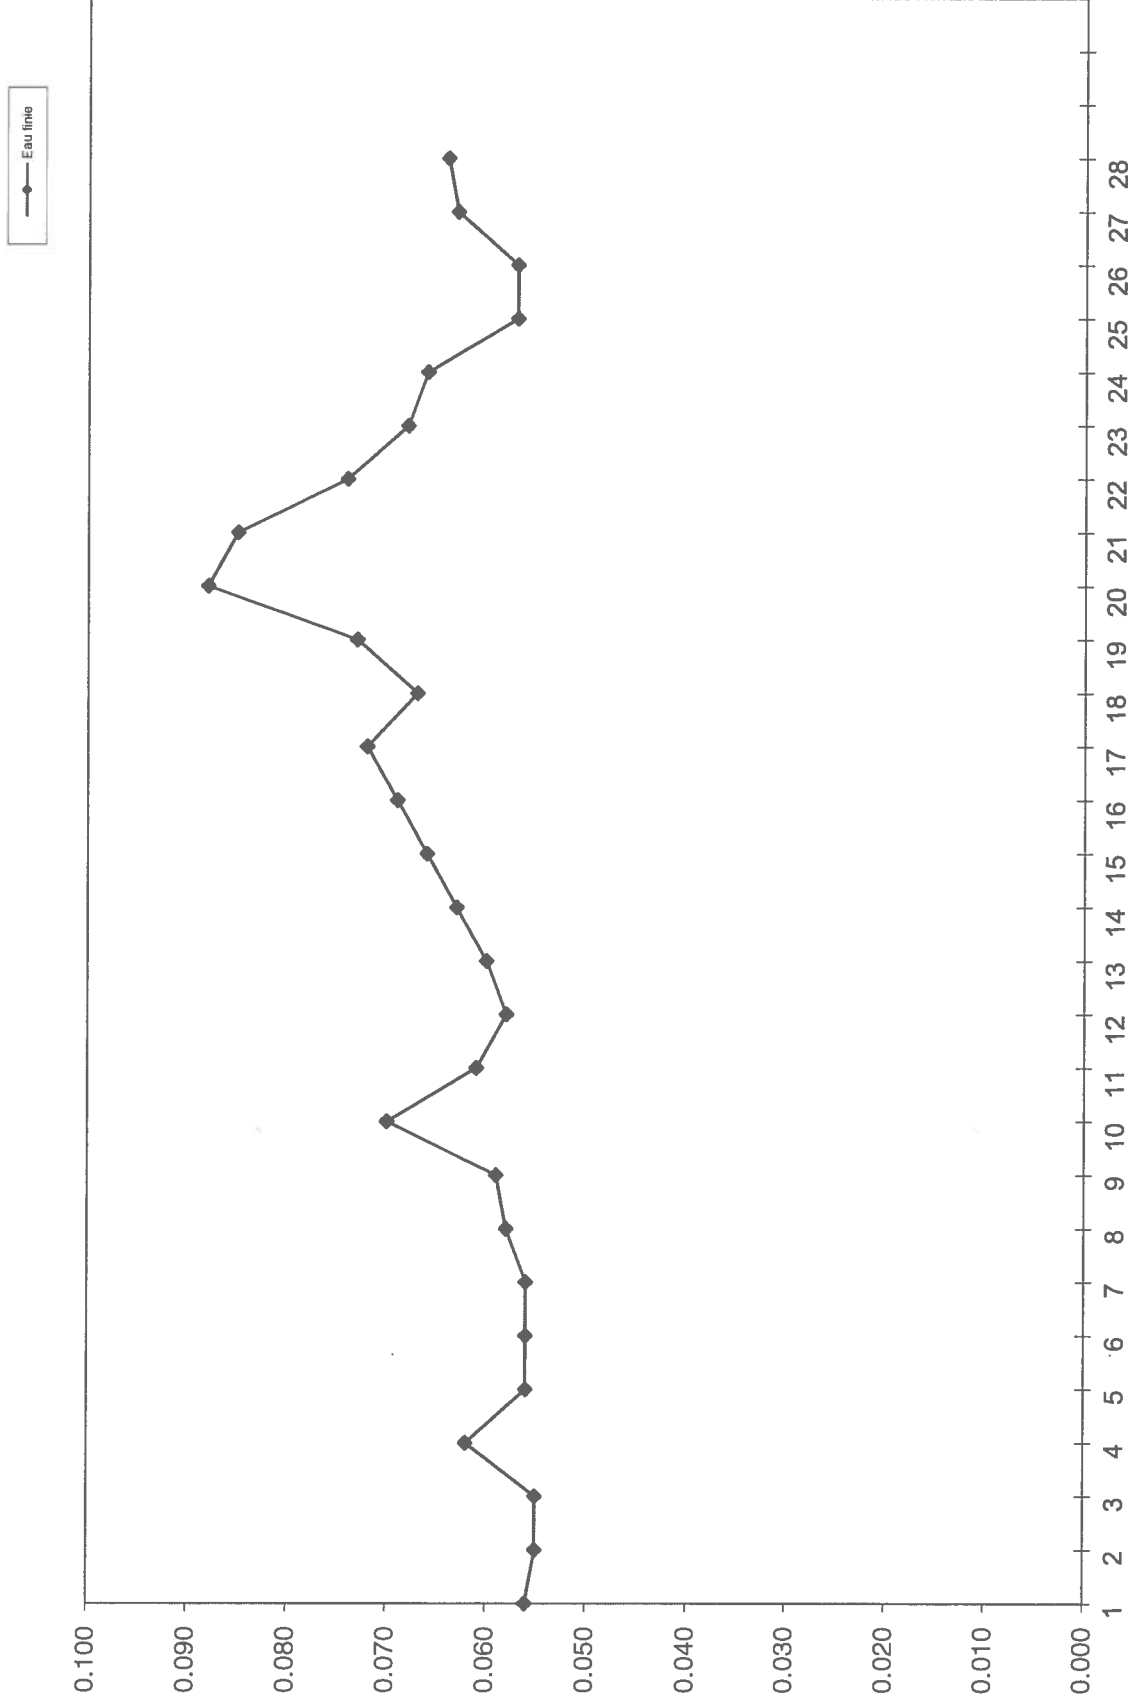

# COULEUR MOYENNE - FÉVRIER 2022

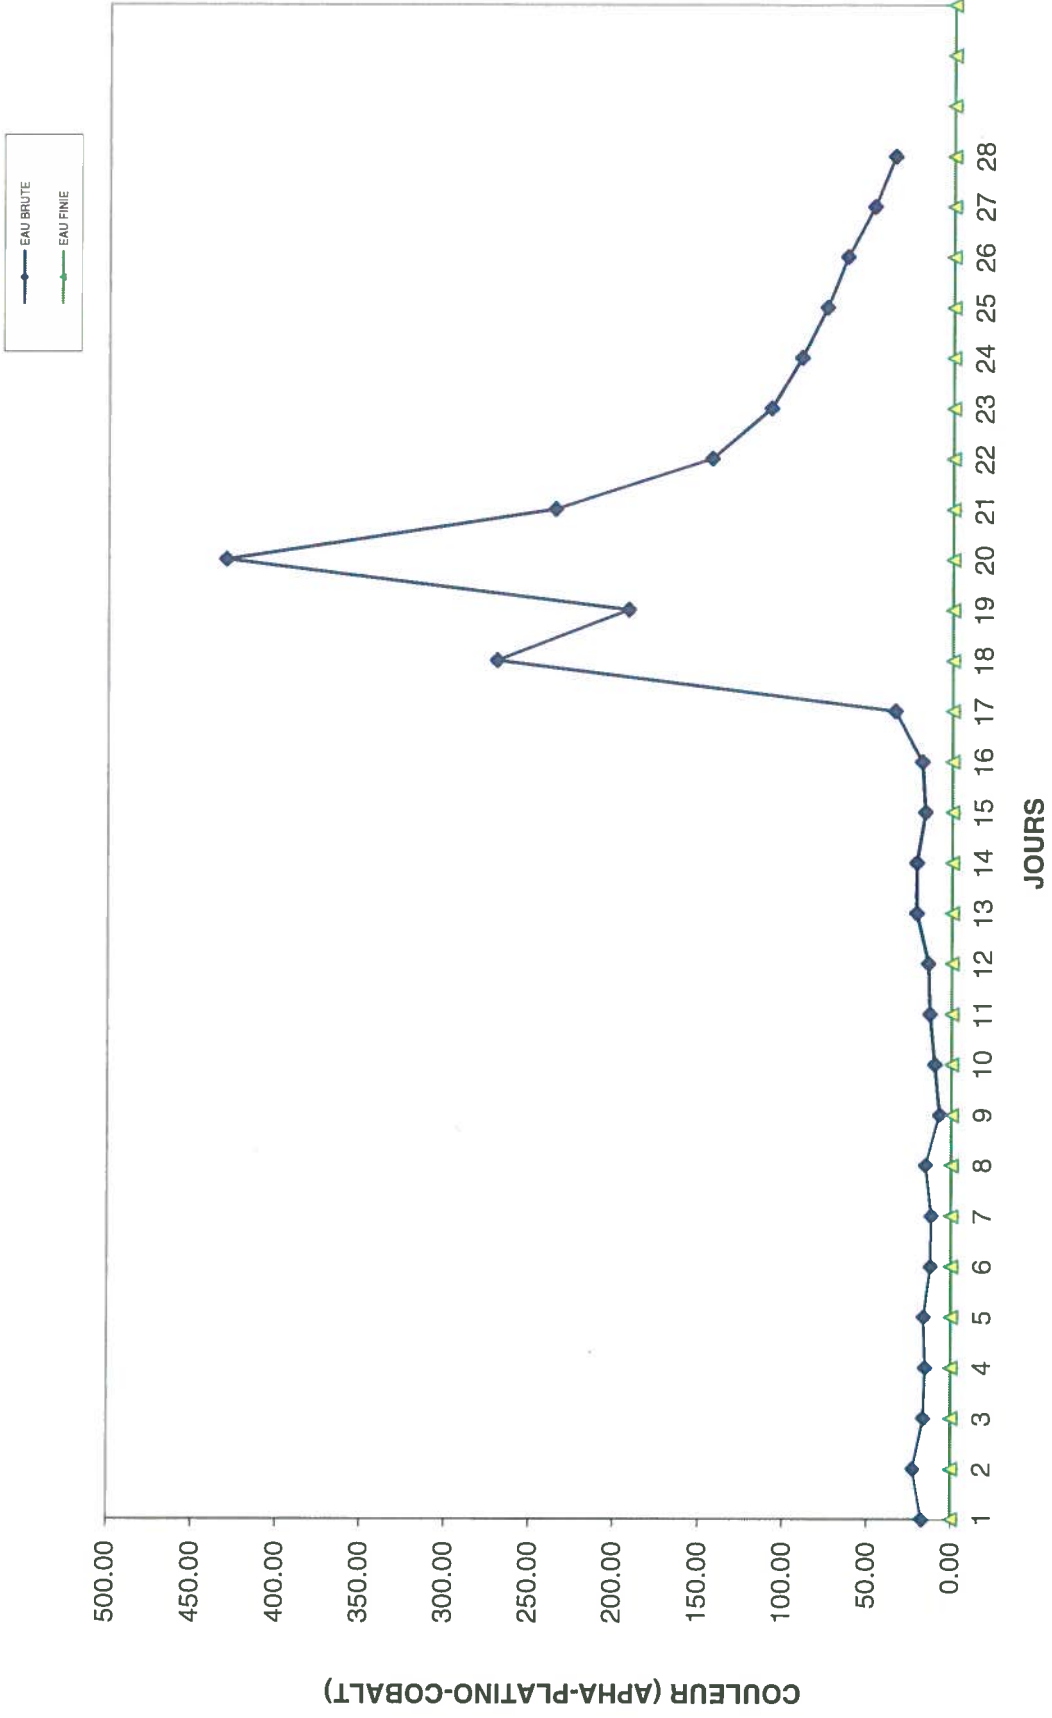

# EAU FILTRÉE - FÉVRIER 2022

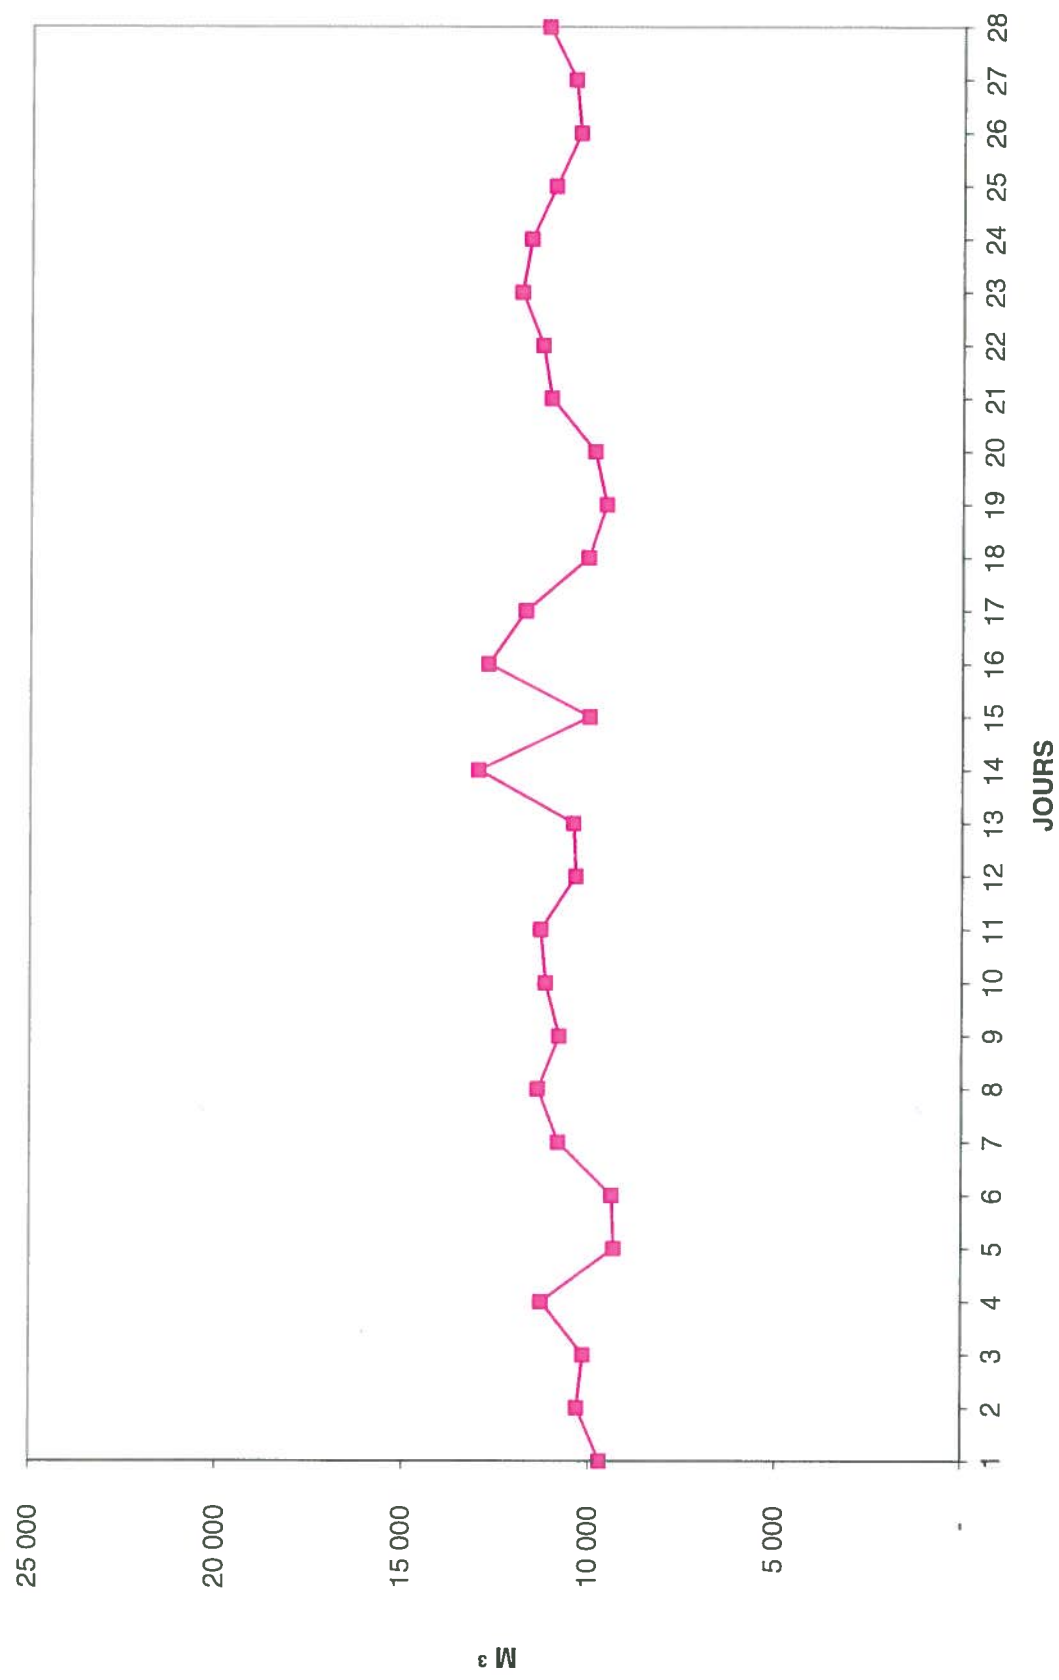



# EAU FINIE AIBR - ARC - FÉVRIER 2022

